

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

COMMUNE DE
SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS

PLAN LOCAL D'URBANISME

PLAN DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU
POTABLE ET DE DEFENSE INCENDIE

ECHELLE : 1/7 500

PRESCRIPTION DU PLU :
DEBAT SUR LE PADD :
ARRET DU PLU :
ENQUETE PUBLIQUE :
APPROBATION DU PLU :



6.1

Bureau d'études URBADOC
Chef de projet : Etienne BADIANE
9, avenue Maurice Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
05 34 42 02 91
contact@be-urbadoc.fr


Légende

- Défense incendie
- Périmètre de défense incendie portée à 400 mètres
- Réseau en eau potable

ZOOM SUR LE CENTRE-BOURG - ECHELLE : 1/2500°

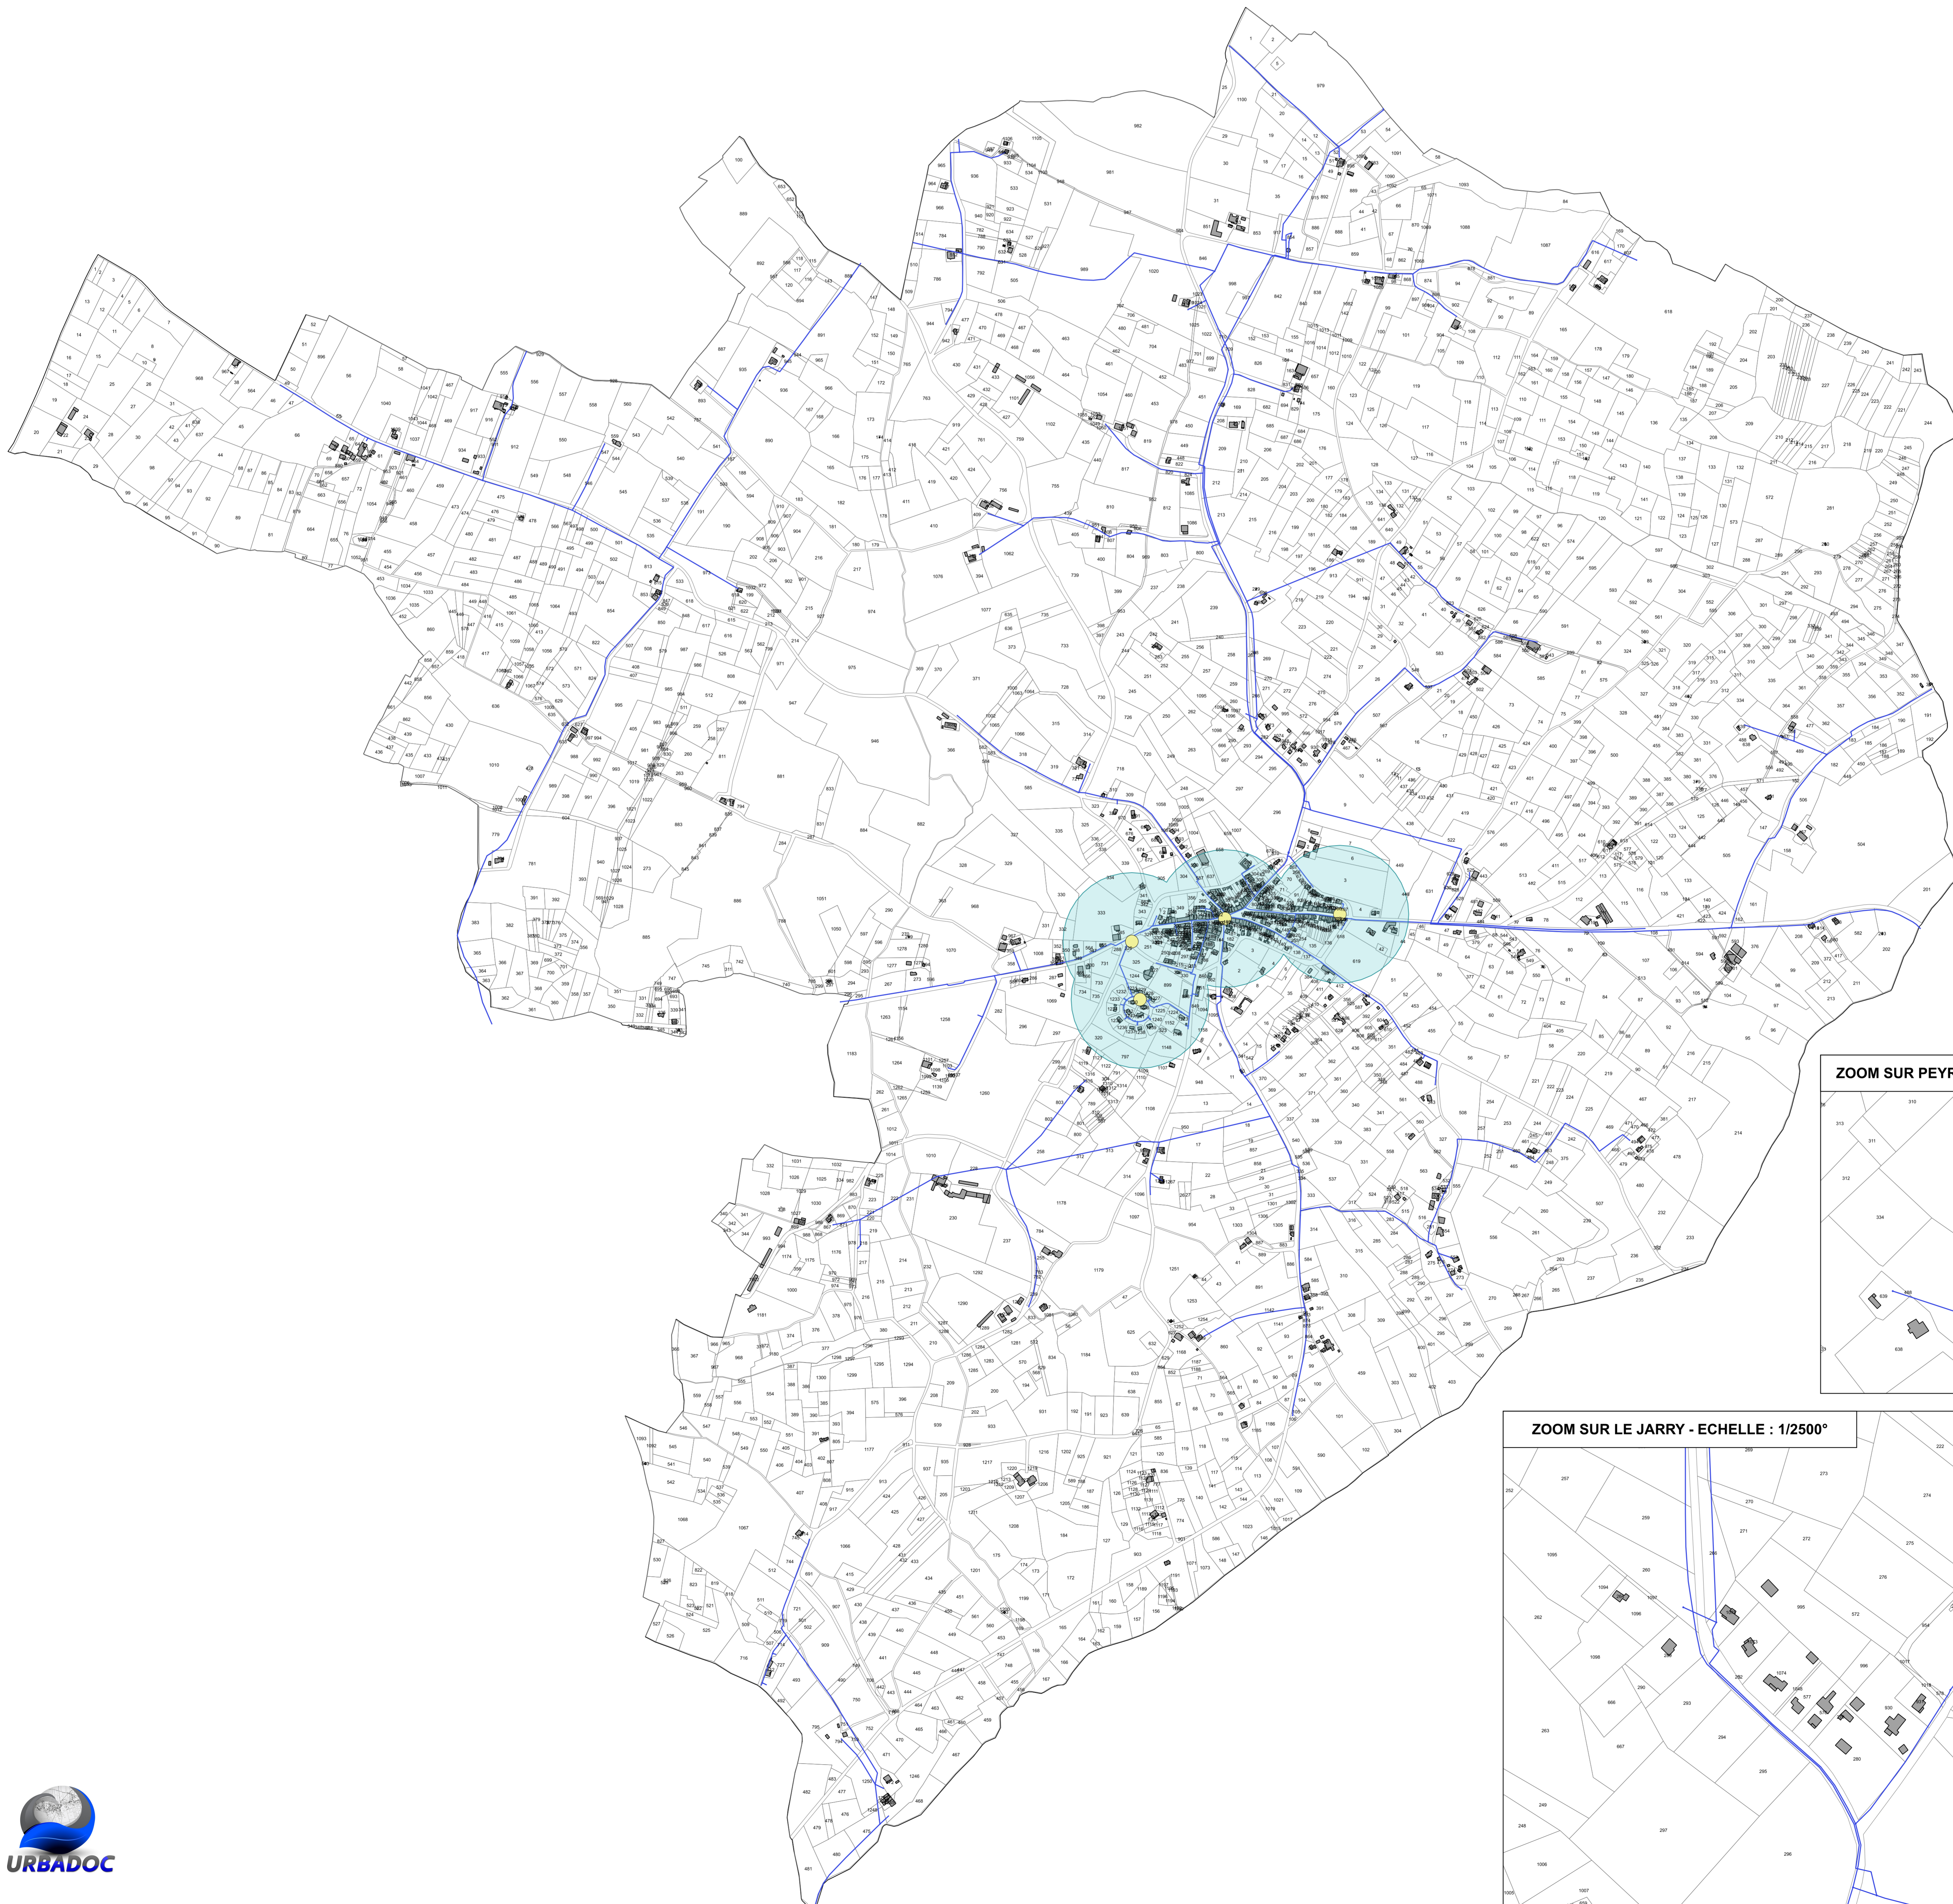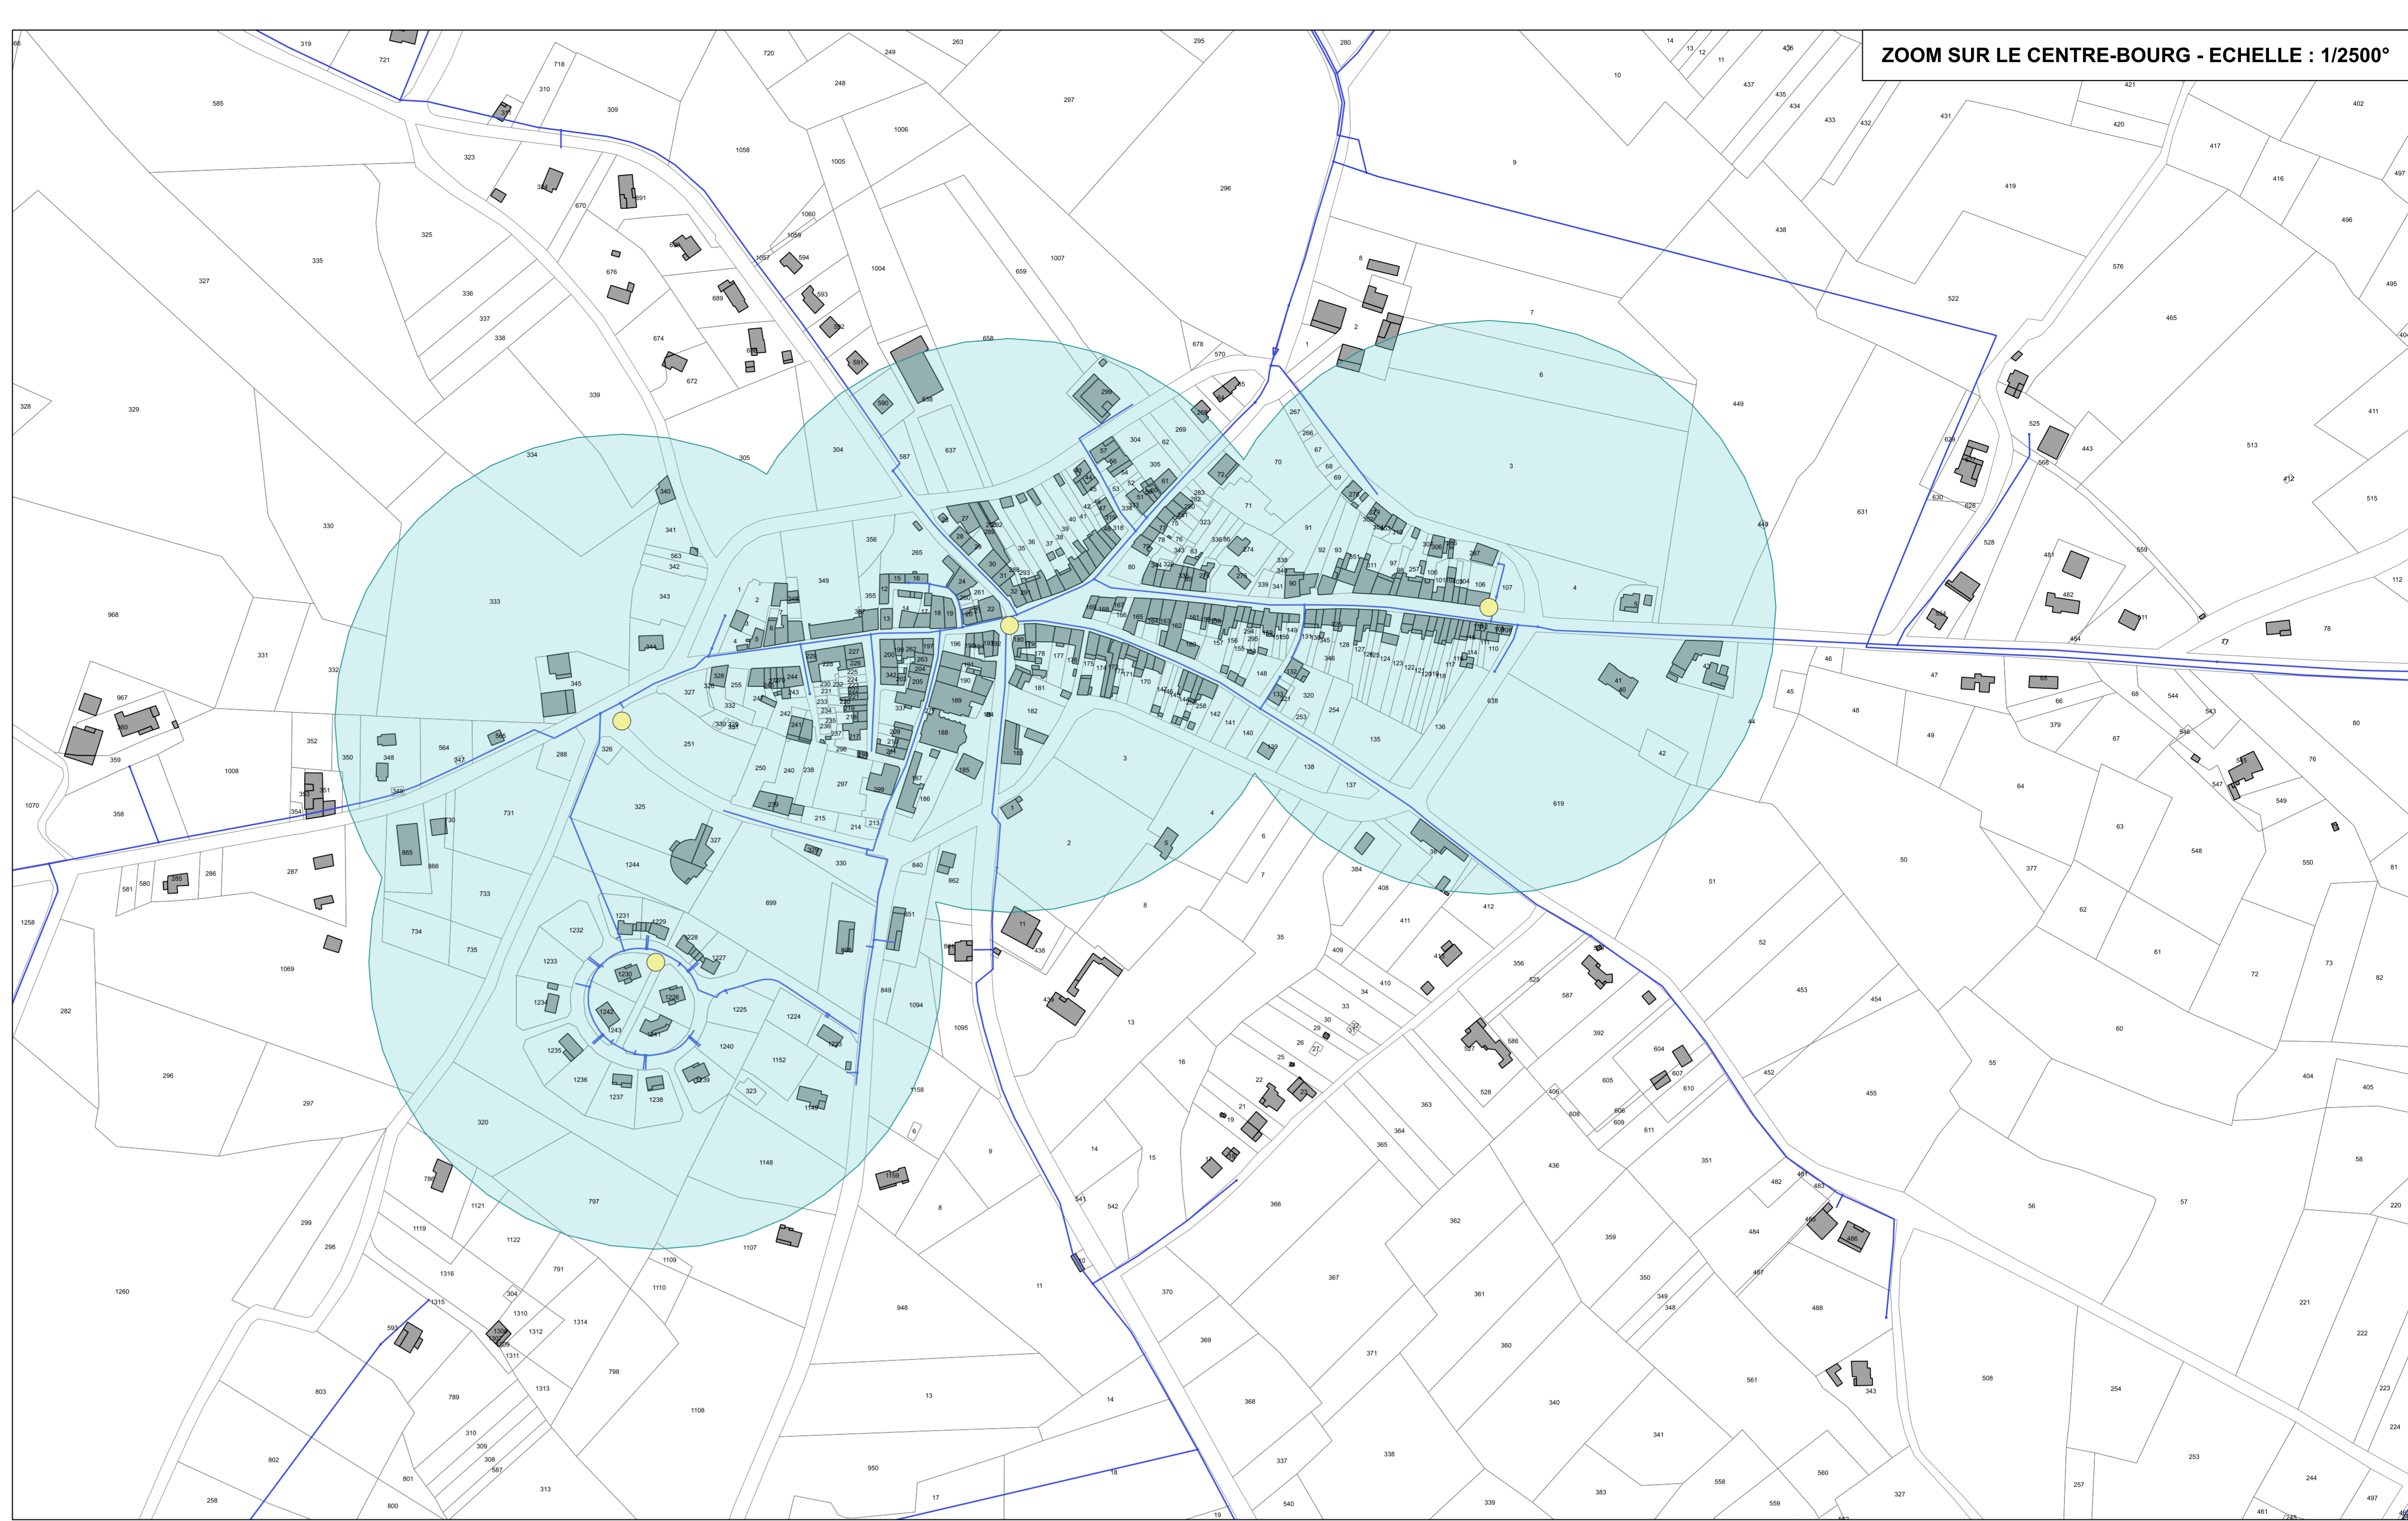

ZOOM SUR PEYRIES - ECHELLE : 1/2500°

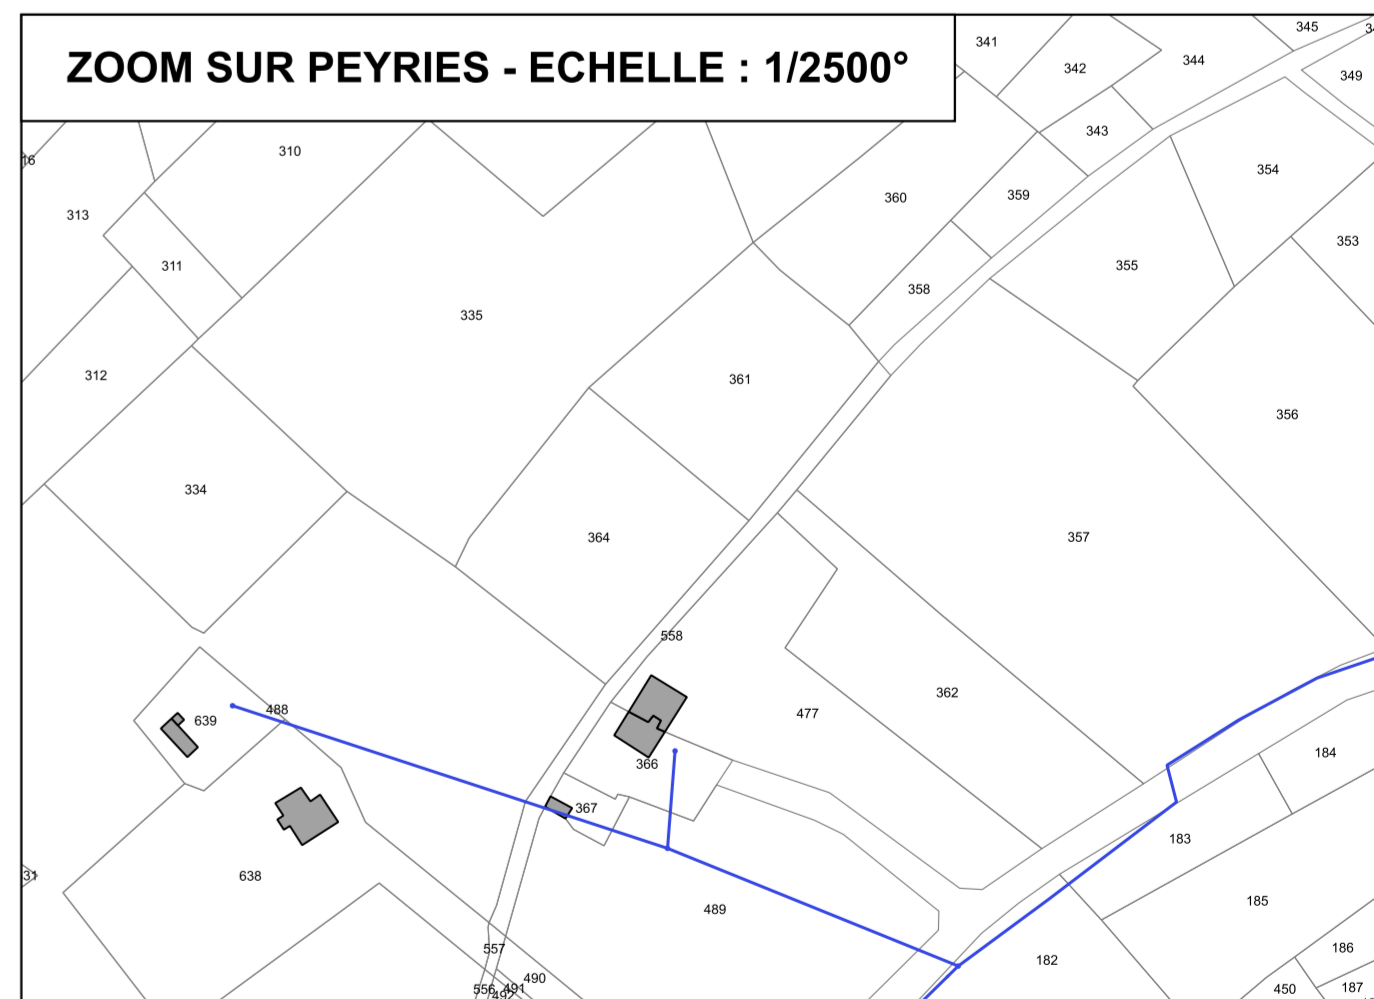

ZOOM SUR LE JARRY - ECHELLE : 1/2500°

